

Provozovaný majetek

Na základě rozhodnutí města Třeboň bude společnost Městská Vodohospodářská s.r.o. provozovat od 1. 1. 2017 vodohospodářskou infrastrukturu ve vlastnictví města Třeboň a to **na území Třeboň, Holiček, Břilic, Nové Hlíny, Staré Hlíny, Přeseky a Branné.**

Jedná se o zajištění dodávek pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod.

V následující tabulce je uveden seznam provozované vodohospodářské infrastruktury dle jejich identifikačních čísel majetkové evidence (IČME).

Identifikační číslo majetkové evidence	Název majetku
3114-770230-00247618-1/1	Třeboň + Holičky, RVS
3114-753742-00247618-1/1	Nová Hlína, RVS
3114-753726-00247618-1/1	Stará Hlína, RVS
3114-609421-00247618-1/1	Branná, RVS
3114-615021-00247618-1/1	Břilice, RVS
3114-615021-00247618-1/2	Gigant, RVS
3114-735060-00247618-1/2	Přeseka, RVS
3114-735060-00247618-2/1	Přeseka, zdroj
3114-735060-00247618-1/1	Přeseka vrtý - VDJ Přeseka,
3114-770230-00247618-3/1	Třeboň + Holičky, kanalizace
3114-753742-00247618-3/1	Nová Hlína, kanalizace do VKV
3114-615021-00247618-3/1	Břilice, kanalizace
3114-735060-00247618-3/1	Přeseka, kanalizace do VKV
3114-615021-00247618-1/1	Gigant - PŘ
3114-753726-00247618-1/1	Třeboň-Nová Hlína-Stará Hlína, PŘ
3114-615021-00247618-4/1	ČOV Třeboň
3114-753726-00247618-3/1	Stará Hlína, kanalizace
3114-615021-00247618-4/1	ČOV Stará Hlína

RVS - rozvodná vodovodní síť


VDJ - vodojem

VKV - volná kanalizační výust'


PŘ - přívodní řad

Zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou města Třeboň a místních částí Holičky, Břilice, Nová a Stará Hlína je zajištěno přívodním řadem (D 300, litina) z Úpravny vody Hamr do zemního vodojemu Třeboň-Kopeček o objemu 2x1000 m³. Původní věžový vodojem již není součástí zásobování pitnou vodou. Z vodojemu je pitná voda čerpána jednak do rozvodné vodovodní sítě Třeboně a Břilic a jednak přívodním řadem do rozvodné sítě Nové a Staré Hlíny. Za Starou Hlínou je předávací vodoměr pro dodávku vody pro Mláku, Novosedly nad Nežárkou, Jemčinu, Hatín, Kolence, Klec a Frahelž. Pitná voda je z Úpravny vody Hamr nakupována od DSO Vodovod Hamr, jehož členem je i město Třeboň.

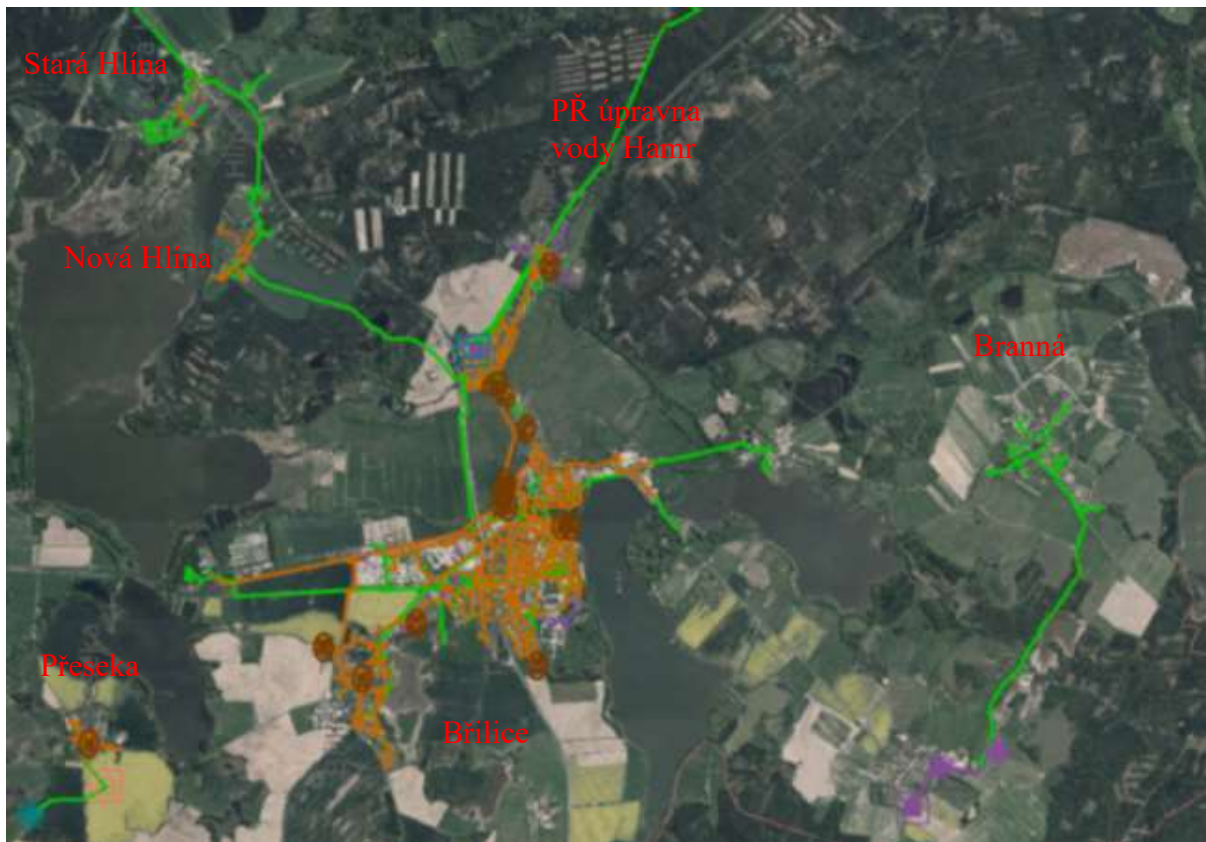


Lázně Aurora používají k zásobování pitnou vodou vlastní vrty a vlastní úpravnu vody. Rozvodnou síť lázní Aurora je možné v případě potřeby zásobovat pitnou vodou z Třeboně.

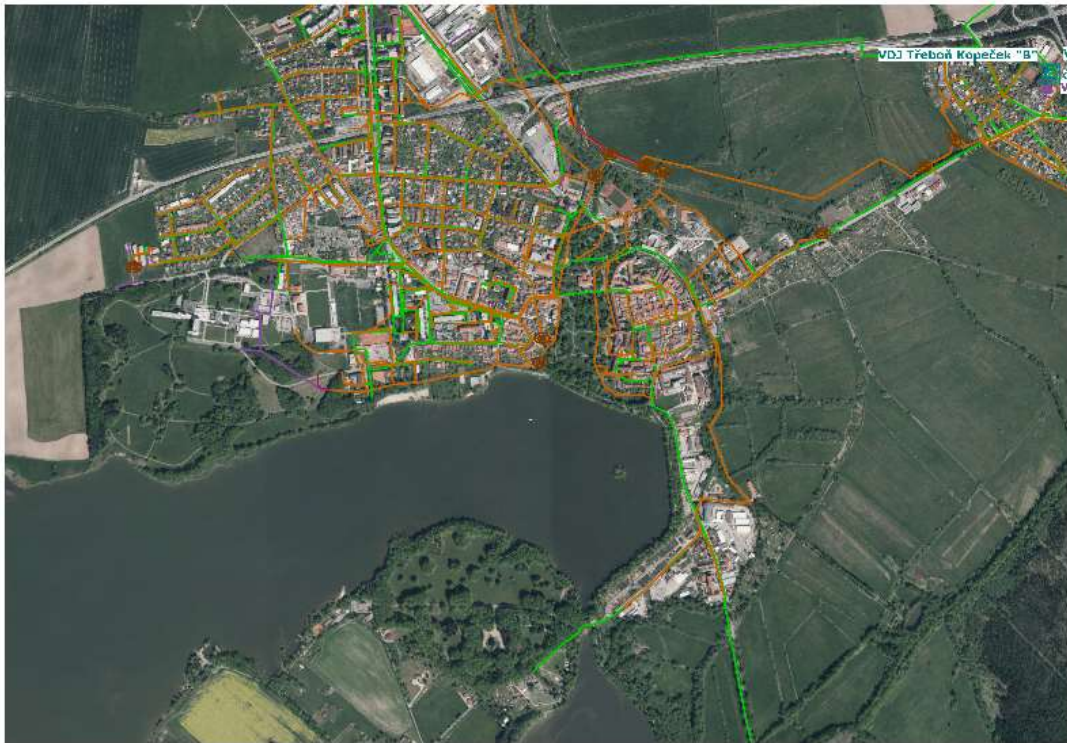

Branná je zásobována pitnou vodou z úpravny vody v obci Domanín, kde je zdrojem vody

vt situovaný asi 1 km JV od obce Domanín. Zásobování Branné je přívodním řadem z litiny o průměru DN 200, který se v Branné napojuje na místní rozvodný řad. Pitná voda pro Brannou je nakupována od obce Domanín.

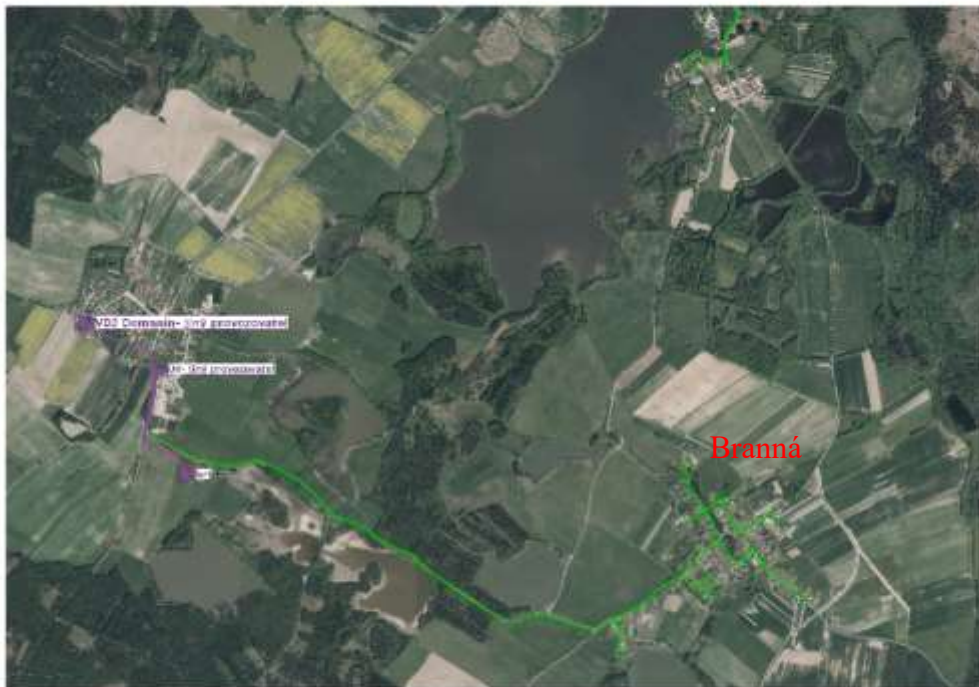

Přeseka má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je provedeno napojením obce na místní vrt přes vodojem.



Odkanalizování a čištění odpadních vod

Odpadní vody z **Třeboně a Holiček**, včetně odpadních vod z lázní Aurora, jsou svedeny do centrální čerpací stanice odpadních vod U Jatek a z ní přečerpávány na ČOV Třeboň. Vyčištěná odpadní voda je vypouštěna do rybníku Rožmberk. Na ČOV Třeboň je čerpána i odpadní voda ze **Břilic**. Do kanalizační sítě je vyústěna část odpadních vod z obce Domanín.

Kanalizační síť v místní části **Nová Hlína** je ukončena volnými výústmi do rybníka Vítek. Volné výústě jsou i u kanalizace ve **Staré Hlíně**. V roce 2016 byla zahájena výstavba kanalizace a ČOV Stará Hlína s plánovaným uvedením do provozu v roce 2017.

Branná má vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Kanalizace je volně vyústěna 2 výústmi do návesního rybníka Klabouch a 2 výústmi do návesního rybníka Pod Hlaváčů.

Kanalizační síť v místní části **Přeseka** je ukončena volnou výústí do rybníka Velký Tisý.